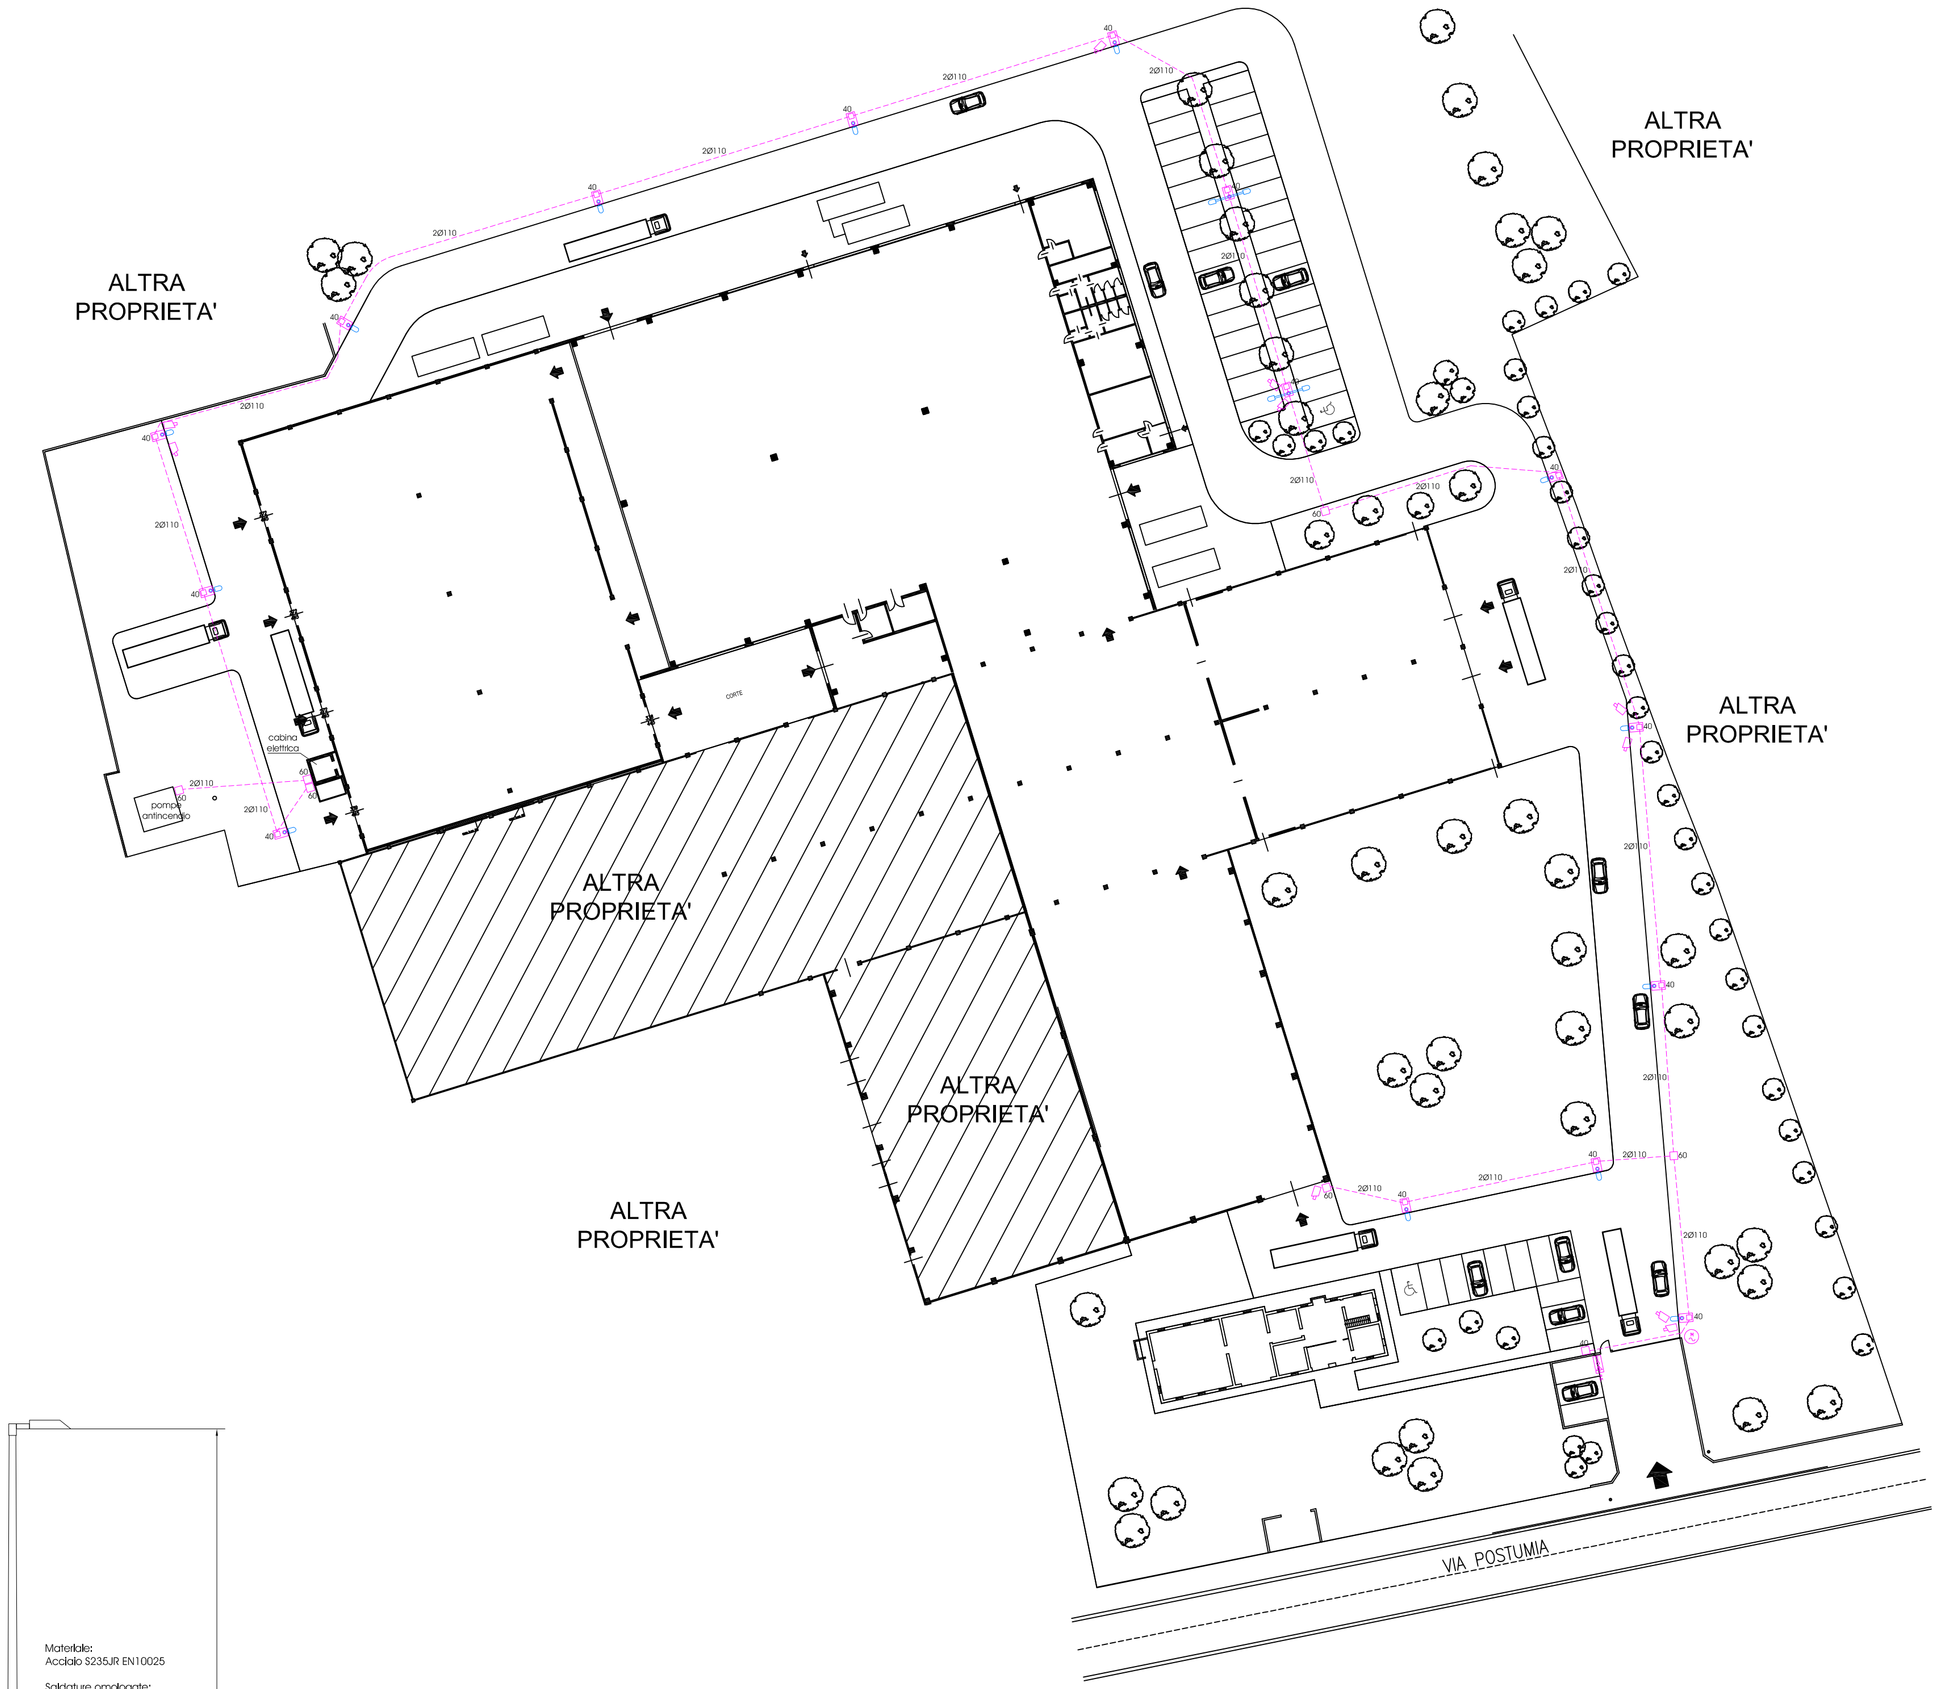

PLANIMETRIA scala 1:500

	LEGENDA: IMPIANTO ELETTRICO
	POZZETTO DI DISTRIBUZIONE
	CAVIDOTTO INTERRATO
PAD PE	POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO
	MOTORE CANCELLO CARRAIO
	APP. ILLUMINANTE TIPO STRADALE LED 70W - MONTAGGIO TESTA PALO H 8m
	APP. ILL. TIPO STRADALE LED 70W - MONTAGGIO TESTA PALO H 8m CON SBRACCIO
	TELECAMERA CIRCUITO TVCC
	COMANDO DI EMERGENZA

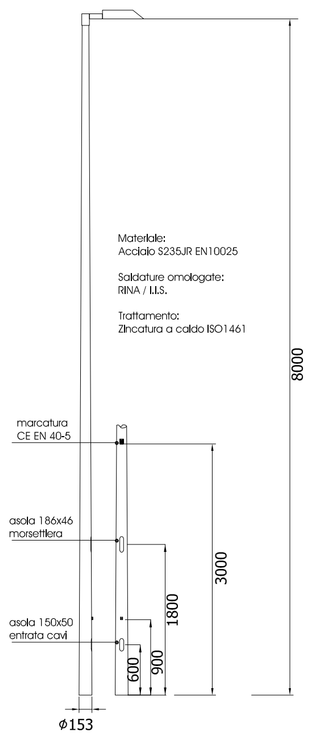

Particolare apparecchi ill. esterni



Cavidotto a doppia camera in polietilene conforme a CEI 23-39 e CEI 23-46 resistenza alla compressione 450 N resistenza all'urto 5 kg a -5°C
N.B.: le dimensioni dei cavidotti sono riferite al diametro esterno

cavidotto Ø	D	d
40	40	30
50	50	38
63	63	46
75	75	57
90	90	68
110	110	86
125	125	98
140	140	
160	160	126
200	200	150

Particolare cavodotti

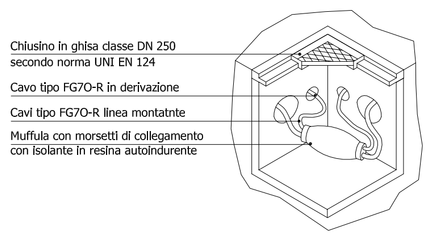

Particolare collegamenti elettrici entro pozzetti

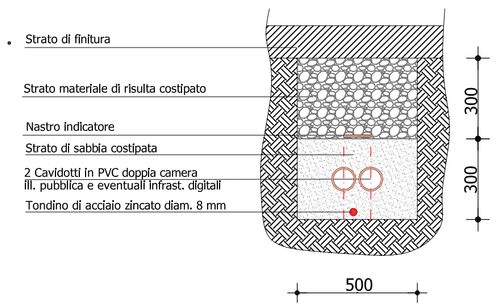

Particolare posa cavidotto interrata

REGIONE VENETO
Provincia di Treviso
Comune di Ponzano Veneto
Via Postumia

Progetto impianto elettrico di fabbricato ad uso industriale

codice elaborato	scala elaborato	descrizione
PP IE EG 02	1:500	Impianti esterni

fase progetto:
PROGETTO PRELIMINARE

il committente:
FLEX SERVICE S.R.L.
via Luigi Pastro, 166
31040 Selva del Montello (TV)

il Progettista
Perito Ind
via S. Maria I
Tel. 0423.60.
e-mail: pesse
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI TREVISO N. 584
Peisetto Gerardo

rev.	descrizione	data	redatto	controllato
00	1° emissione	24/11/2016		Per. Ind. Gerardo Peisetto

file: 002_2016_075 PP IE EG 02.dwg
data emissione: 24/11/2016

Ai termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato e o reso noto a terzi in tutto e o in parte privo della firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22.04.41 n. 633 - art. 2575