

COMUNE DI PONZANO VENETO (TV) – VIA POSTUMIA 63
**AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RELAIS MONACO**



**DICHIARAZIONE
RISPETTO NORMATIVA LUOGHI DI LAVORO**

Permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico generale
(art.4, L.R. 55/2012)

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI COMUNE 13/05/2024

11/06/2024

1 - DICHIARAZIONE OSSERVANZA NORMATIVA SUI LUOGHI DI LAVORO	2
2 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO A REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING	3

1 - DICHIARAZIONE OSSERVANZA NORMATIVA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con la presente si dichiara la piena osservanza del progetto in esame rispetto alla normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui alla Circolare Regionale n. 13 del 1997, al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 nonché il vigente regolamento comunale per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing (Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 30/11/2012) che adotta quanto prescritto dall'all' Allegato A del DGR. 440 del 23/02/2010.

Si rimandano agli elaborati grafici progettuali per tutte le verifiche dimensionali relativa ad illuminazione, aerazione ed integrazione con impianti meccanici.

Il progettista
Arch. Paola Agnese Gerosa
Documento firmato digitalmente


2 - DIMOSTRAZIONE RISPETTO A REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Il corpo F al piano terra viene riconvertito interamente con la rimozione delle quattro camere d'Hotel, oggi presenti, in una nuova area interamente dedicata ai massaggi del Centro Benessere.

Per la progettazione dell'area massaggi si è fatto riferimento alla normativa di riferimento ed in particolare all'Allegato A del DGR. 440 del 23/02/2010 adotta con delibera n. 53 del Consiglio Comunale del Comune di Ponzano Veneto in data 30/11/2012.


Viene pertanto predisposta:

- A. una sala d'attesa per la clientela di 17m²;
- B. un servizio igienico dedicato con relativo antibagno di 13.6m²;
- C. un locale adibito a ripostiglio per il deposito dei materiali ad uso all'esercizio di 9.5m²;
- D. n° 7 camerini massaggi (di cui tre doppi) dotati di lavandino, ciascuno di superficie maggiore di 9m²;
- E. n° 1 camerino massaggi dotato di lavandino e box doccia di 14.7m²;
- F. ogni camerino massaggi avrà altezza libera interna di 270cm.

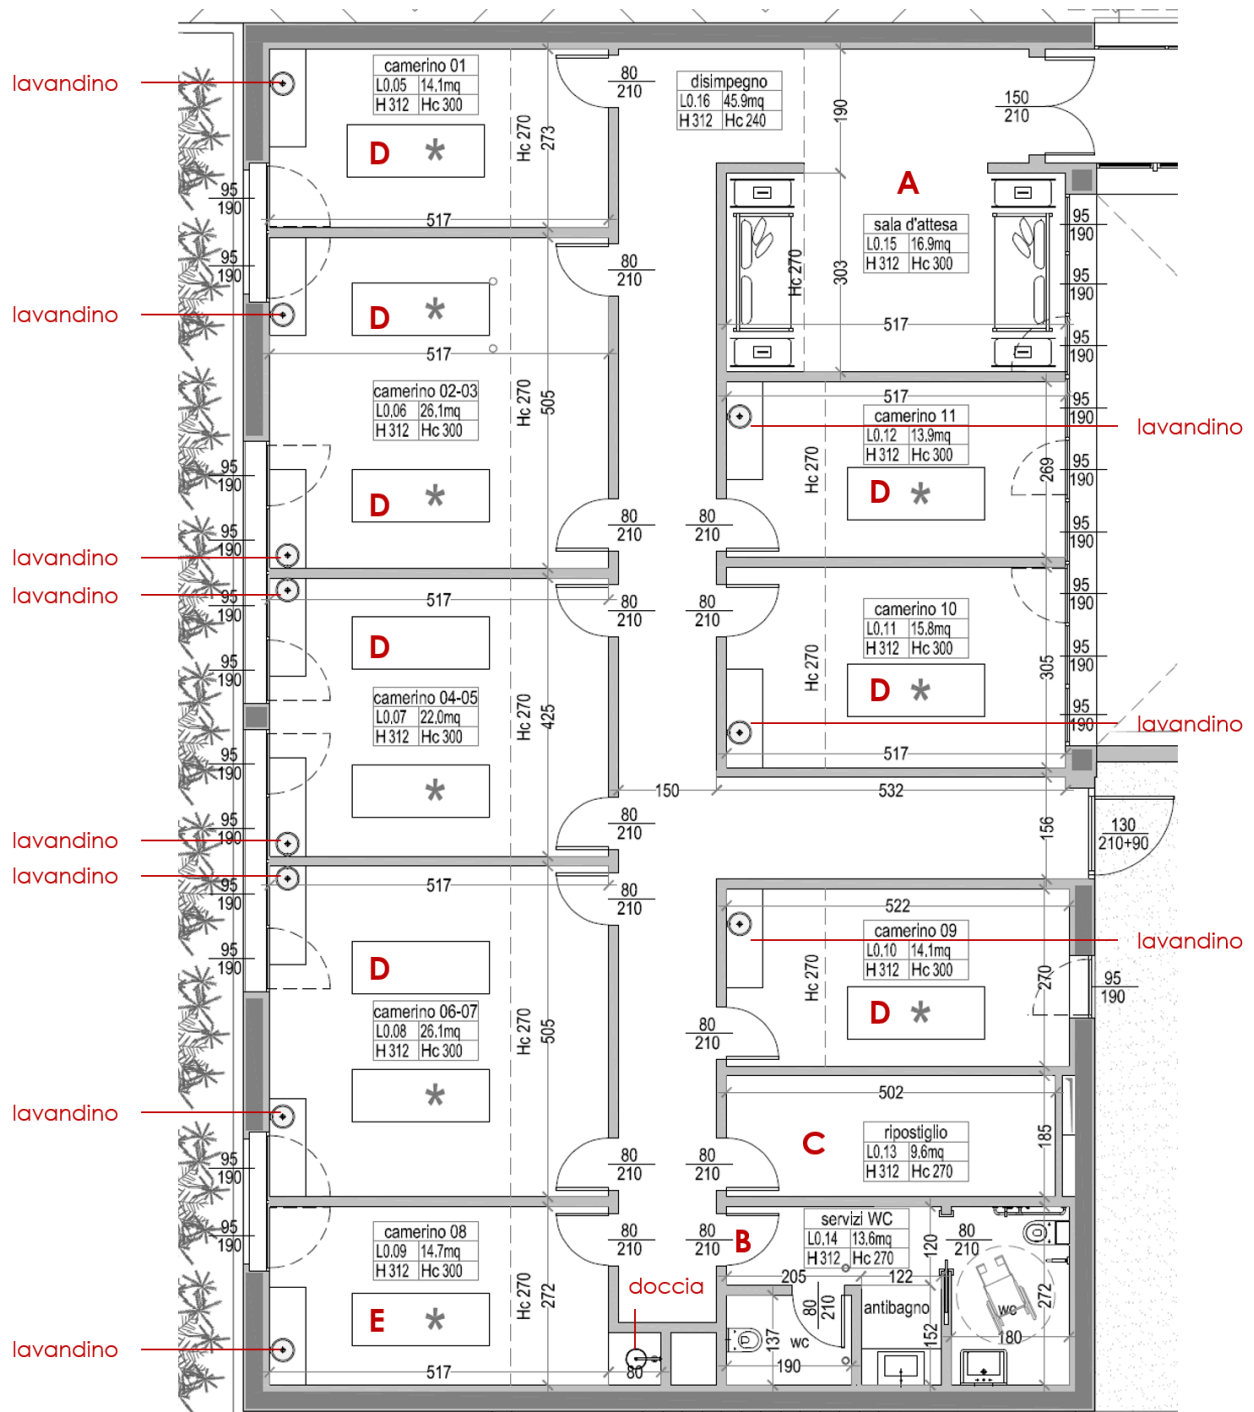

Ogni camerino ed il blocco bagni sar  rivestito sia a pavimento che a parete, fino ad un'altezza di 2 metri, da rivestimenti impermeabili in gres. A livello impiantistico verr  realizzato interamente un nuovo impianto elettrico, il nuovo impianto idrico sanitario, l'impianto di riscaldamento / raffrescamento ad aria e l'impianto di ricambio d'aria tramite recuperatore di calore dedicato.

Tutti i camerini massaggi e la sala d'attesa rispettano i requisiti aero-illuminanti attraverso i serramenti esterni opportunamente modificati rispetto a quelli esistenti. Nonostante il rispetto della normativa in materia di aerazione naturale, si è scelto in ogni caso di prevedere un impianto di ricambio d'aria canalizzato con macchinario inserita sopra il controsoffitto del locale ripostiglio come si evince dalle tavole impiantistiche (rif. 5.4.2_01) di cui si inserisce un estratto.

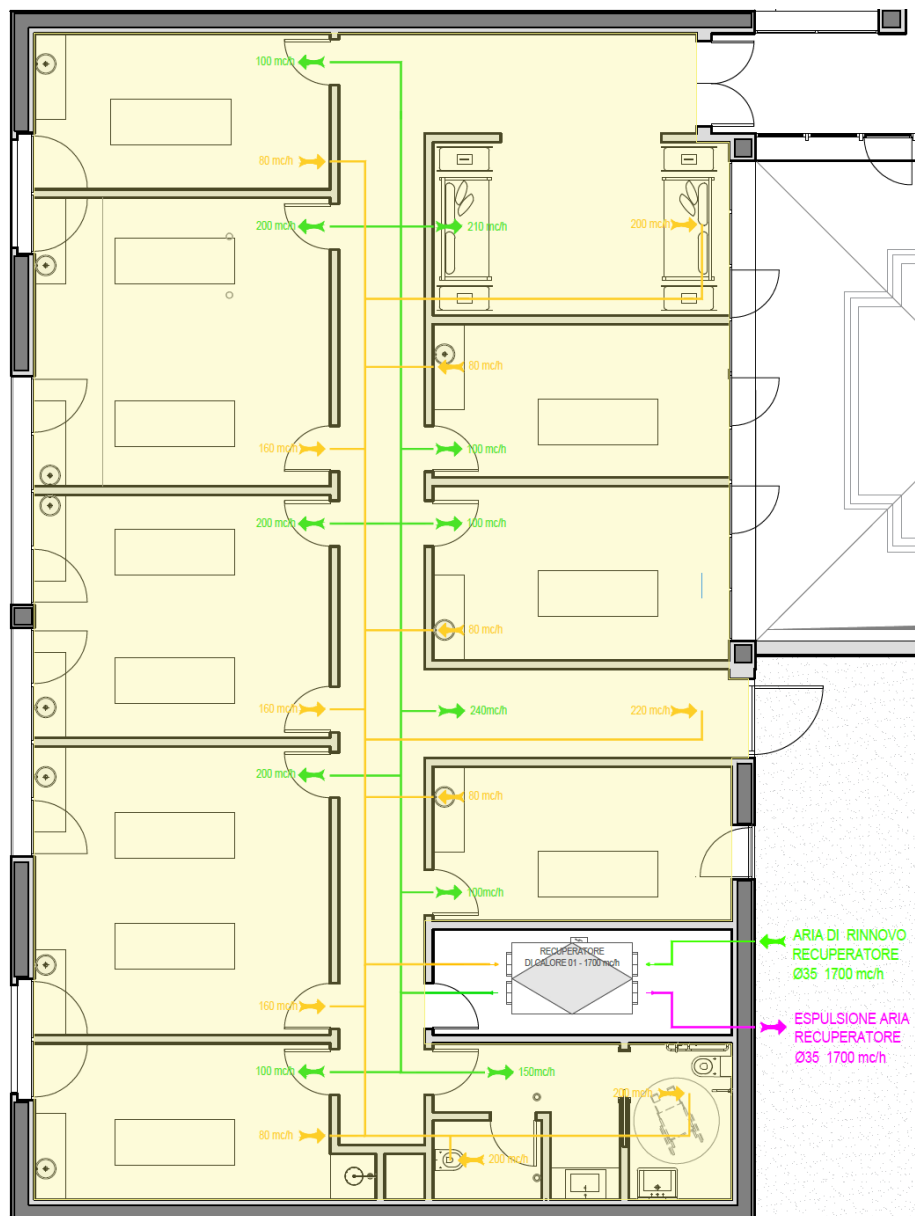

Per tutte le verifiche dimensionali si rimanda all'elaborato grafico specifico in cui sono riportati anche i ricambi d'aria garanti per ogni locale, si riporta di seguito un estratto.

cod. locale	nome	sup. [m²]	h. finito [cm]	h. rustico [cm]	volume [m³]	tipologia di aerazione	sup. aerante [m²]	sup. ill. [m²]	portata aria mandata [m³/h]	ricambi ora [1/h]	note
L0.05*	camerino 01	14,1	300	312	42,3	unità trattamento aria + naturale	1,33	1,81	100	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.06*	camerino 02-03	26,1	300	312	78,3	unità trattamento aria + naturale	2,66	5,42	200	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.07*	camerino 04-05	22	300	312	66	unità trattamento aria + naturale	2,66	7,22	200	4	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.08*	camerino 06-07	26,1	300	312	78,3	unità trattamento aria + naturale	2,66	5,42	200	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.09*	camerino 08	14,7	300	312	44,1	unità trattamento aria + naturale	1,33	1,81	100	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.10*	camerino 09	14,1	300	312	42,3	unità trattamento aria + naturale	1,81	1,81	100	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.11*	camerino 10	15,8	300	312	47,4	unità trattamento aria + naturale	1,81	5,42	100	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona
L0.12*	camerino 11	13,9	300	312	41,7	unità trattamento aria + naturale	1,81	5,42	100	3	>1/20 (aerazione), >1/10 (illuminazione) - 50 m³/h a persona

Per quanto riguarda lo spogliatoio dedicato agli operatori dell'area massaggi, il locale si trova nell'area dedicata allo spogliatoio del personale dell'intero Centro Benessere presente al piano primo del corpo J, presentato nel paragrafo 4.3.4 della relazione tecnico descrittiva.

Per quanto riguarda invece il lavaggio dell'attrezzatura sarà demandata alla lavanderia del Centro Benessere predisposta al piano interrato.